



## Крышка, 3 полюса, 2 типоразмер

Тип  
№ для зак.

**NZM2-XKSA**  
**260038**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Принадлежности		Крышка соединения
Количество проводников		3-полюсн.
Принадлежности		Крышка соединения
Применяемое для		NZM2, PN2, NS2 DS7-34...SX135... DS7-34...SX160... DS7-34...SX200...
указания		
<p>Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3-полюсного выключателя.</p> <p>Изоляция и защита от прикосновения при подсоединении кабельных наконечников, шин или использования тоннельных клемм.</p> <p>В случае тоннельных клемм входит в комплект.</p> <p>При использовании изолированных проводов степень защиты IP1X.</p>		

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439		
10.2 твёрдость материалов и деталей		
10.2.2 Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-25 [ACN959008])

Model

## Апробации

Product Standards

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking

UL File No.

E31593

UL Category Control No.

DIHS

CSA File No.

22086

CSA Class No.

1432-01


North America Certification

UL listed, CSA certified

Suitable for

Refer to main component information

## Размеры

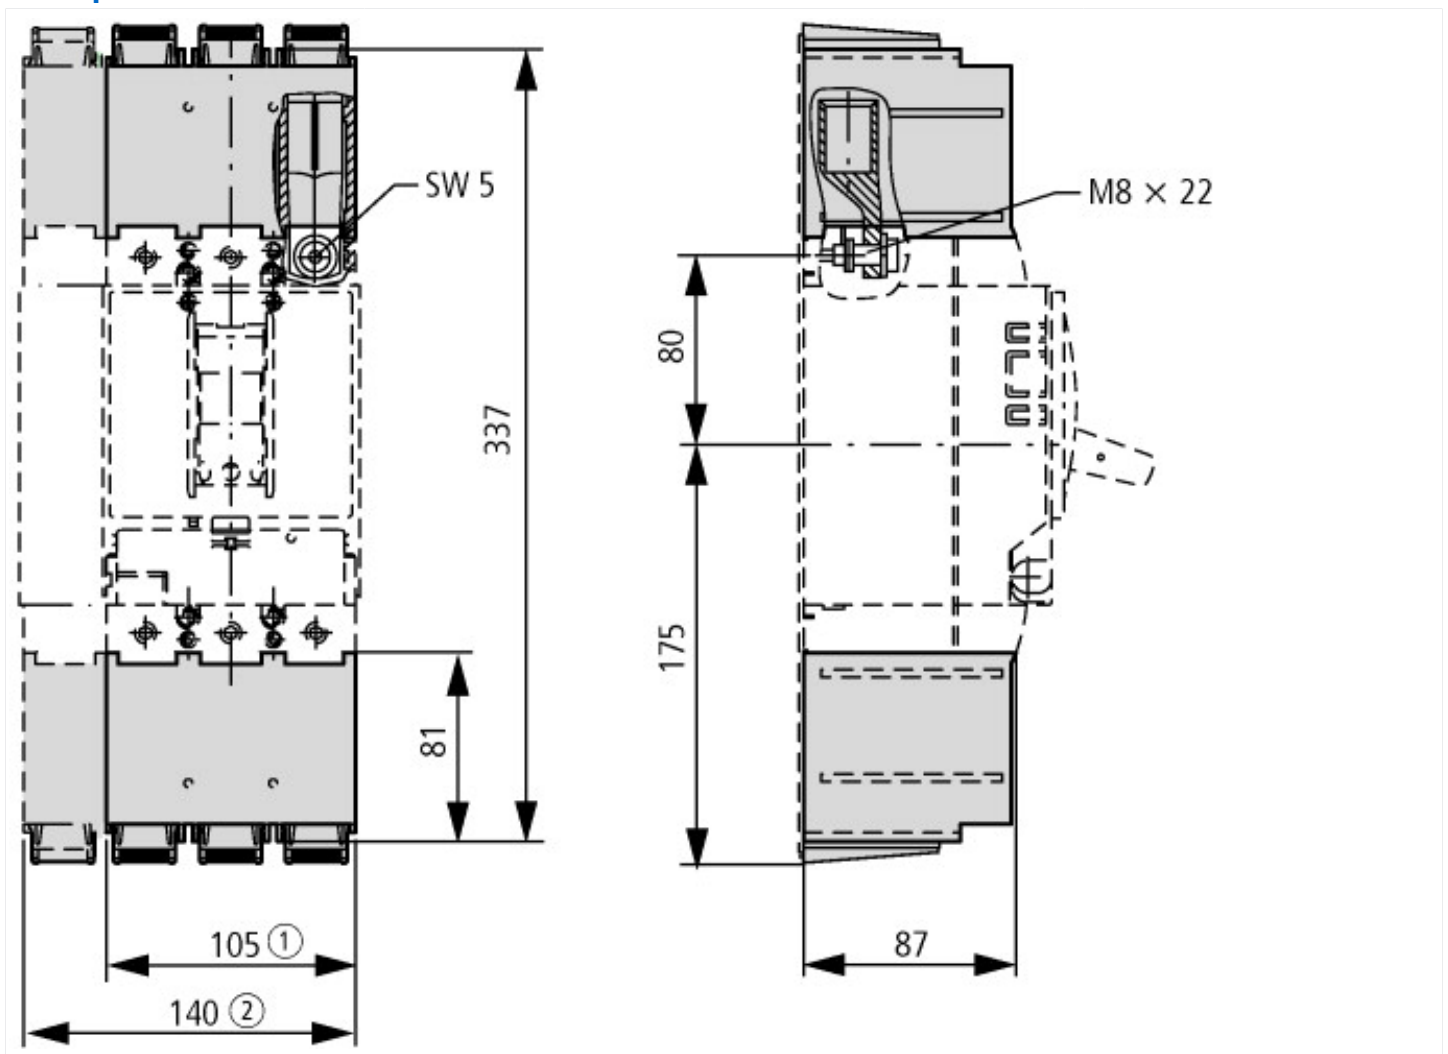

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01206007Z (AWA1230-2047) Крышка кабельного наконечника

IL01206007Z (AWA1230-2047) Крышка  
кабельного наконечника

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01206007Z2010\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206007Z2010_11.pdf)